



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İKTİSADİ İŞLETME

Alımın Adı / Numarası	İktisadi İşletmesi (Konukevi Kazan Dairesi Tadilat İşİ 88096012/930/ 144
Tarih	02/06/2020
Son Teklif Verme Tarihi	05/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar
Telefon, fax numarası, e posta adresi	0362 312 19 19-7075, 0362 457 60 52, saglikkultur@omu.edu.tr
Adresi	OMÜ Rektörlük Binası Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi

Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı	
TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon, Faks Numarası, e-posta Adresi	

Teklif Cetveli

Sıra No	Malın/Hizmetin/Yapım İşinin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı	Teslim Süresi/	Marka/Model
1	Mekanik Tesisat Tadilat	1	takım				
				TOPLAM			

Yukarıda adı ve numarası yer alan alıma/işe ilişkin tüm belgeler tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

Alım konusu işi, (KDV Hariç) TL (teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

02/06/2020
Güngör KURAL
Daire Başkanı

Ek: 2. Adet Teknik Şartname
Ek 1 Adet İdari Şartname



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU

İdari Şartname / Açıklamalar



1. Teklif edilen bedel Türk Lirası cinsinden rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacaktır. Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.
2. Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
3. Tekliflerin geçerlilik süresi 30 takvim günü olacaktır.
4. Alımın/işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) , resim, harç ve benzeri giderler ile **ulaşım, nakliye, kurulum, montaj, sigorta, numune analizi vb¹** ve teknik şartnamede belirtilen diğer giderler istekliye ait olup, teklif edilen fiyata dahil edilecektir.
5. **Alıma/işe ilişkin marka-model-menşei, teknik kodlar, teslim süresi, KDV oranı vb. idarece istenen diğer bilgiler** Diğer Hususlar kısmında belirtilecektir.¹

¹ İdare tarafından gerekli ise ekleme veya değişiklik yapılabilir.

OMÜ KONUKEVİ KAZAN DAİRESİ TADİLAT İŞLERİ İŞ TARİFİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konukevi kazan dairesinde aşağıda belirtilen tadilatlar yapılacaktır;

- Kazan dairesi girişine 1000lt kapasiteli yeni boyler monte edilecek, tesisat bağlantıları geçici olarak plastik boru ile yapılarak kesintisiz sıcak-su sağlanacaktır.
- Kazan dairesi giriş kapısının hemen arkasında yer alan 2000lt kapasiteli boyler ile 1000lt kapasiteli su yumuşatma tankı oksijen ile kesilerek kazan dairesi dışına parça parça çıkarılacaktır.
- Çıkarılan tankların yerine, kazan dairesi dışına konan ve geçici plastik boru ile bağlantısı yapılan yeni boyler ile birlikte yine 1000lt kapasiteli yeni boyler monte edilecek ve her ikisinin tesisat bağlantıları galvaniz boru ile yapılacaktır.
- Her iki boyler devresine soğuk su girişinde sırasıyla vana, çekvalf, pislik tutucu, basınç düşürücü, küresel boşaltma vanası ve vana monte edilecektir. Soğuk su giriş hattı DN40mm, armatürler vidalı bağlantılı ve PN16 basınç sınıfında olacaktır.
- Boyler ısıtıcı serpantin devresi giriş ve çıkışlarına küresel vana monte edilecektir. DN40mm PN16 vidalı.
- Boyler soğuk su devresi ile ısıtıcı serpantin devresi ana besleme boruları mevcut sıcak su ve soğuk su devrelerine yeni vana konmak suretiyle alınacaktır. DN40mm PN16 vidalı.

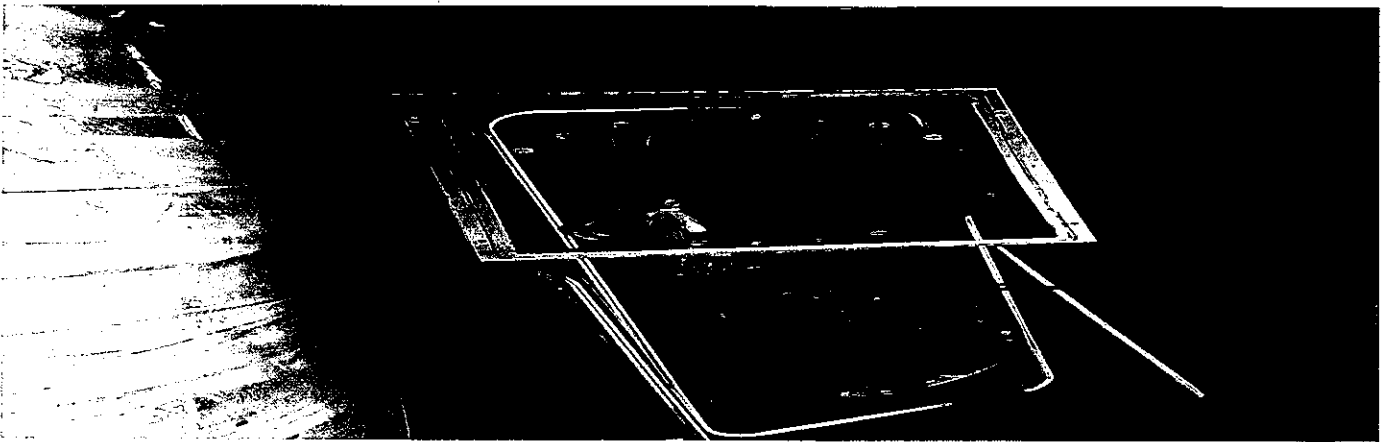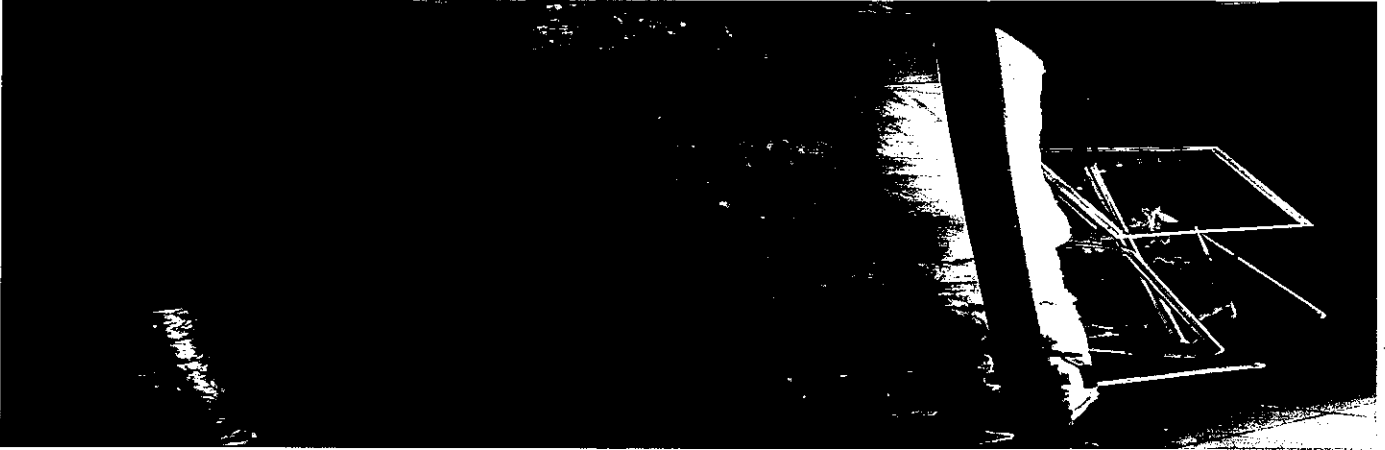


Resim 1-2: Oksijen Kaynağı ile kesilerek sökülüp çıkarılacak olan boyler ve su yumuşatma tankları.

Boylar:

- Tek serpantinli min. 3,05m² ısıtıcı serpantin yüzey alanına sahip 1000lt kapasiteli,
- İçi Emaye kaplı , 0-120° bölüntülü termometreli, magnezyum anot çubuklu katodik korumalı,
- 42kg/m³ yoğunlukta sert poliüretan yalıtım malzemesi ile kaplı üzeri suni deri kaplamalı,10 bar İşletme Basıncına dayanıklı,

Teklif verecek firmaların Samsun ilinde faaliyet gösteren mekanik tesisat firması olması zorunludur. Teklif mektuplarında bunu doğrulayıcı belgeleri idareye sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde teklifleri dikkate alınmayacaktır.

BR.FİYAT NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BR.
	MÜŞTEREK TESİSAT		
251.751.608	Tek Serp.Dik tip Boyler 1000lt	2	Ad.
Ö.F-1	2000lt kapasiteli boyler tankının ile su yumuşatma cihazının oksijen kaynağı ile kesilerek parça parça kazan dairesi dışına çıkarılması	1	Tkm
210-631	DN 40 PN16 Küresel vana piringten vidalı	6	Ad.
210-625	DN 25 PN16 Küresel vana piringten vidalı	2	Ad.
212-105	DN 40 PN16 Basınç Düşürücü Vidalı	2	Ad.
221-105	DN 40 PN16 Pislilik Tutucu vidalı	2	Ad.
227-205	DN 40 PN16 Çekvalf vidalı	2	Ad.
204-104	DN 40 PN10 PVC boru	10	mt
	Boru Mont.Mal.Bedeli	25%	
201-108	DN 40 Siyah Demir boru	10	mt
	Boru Mont.Mal.Bedeli	30%	
201-108	DN 40 Galvaniz Boru	15	mt
	Boru Mont.Mal.Bedeli	30%	


Soner GÜMÜŞ
Mak.Y.Müh.